www.frico-ltd.ru
info@frico-ltd.ru
+7 (495) 215-02-37
Москва
Каширский проезд д. 17 стр. 5

Thermozone ADA

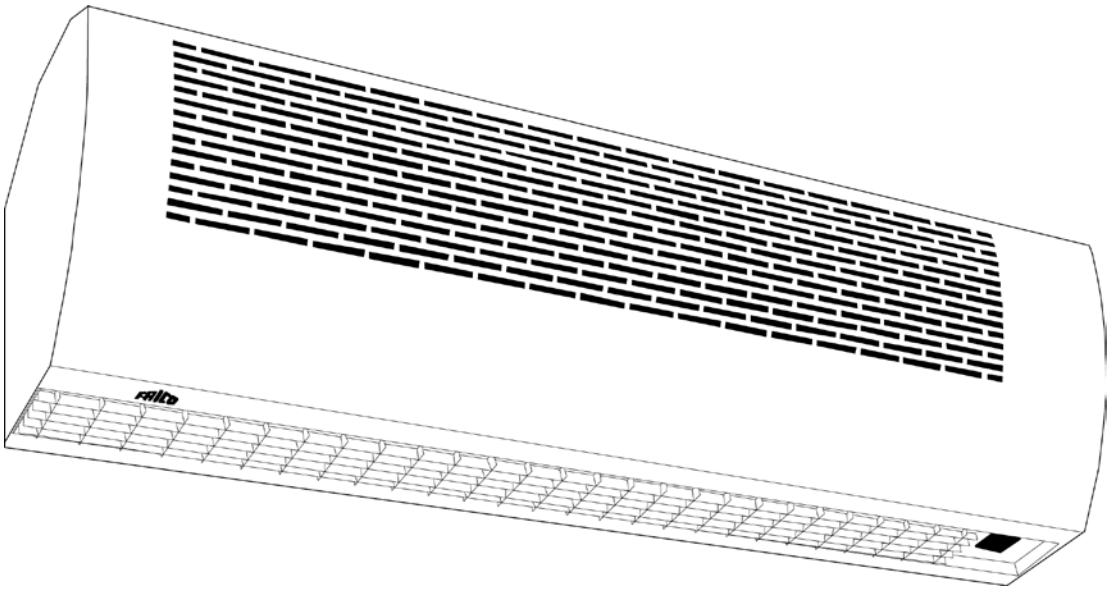

SE 2 GB 2 NO 2 FR 2 RU 2

DE 2 PL 2 FI 2 ES 2 NL 2

1

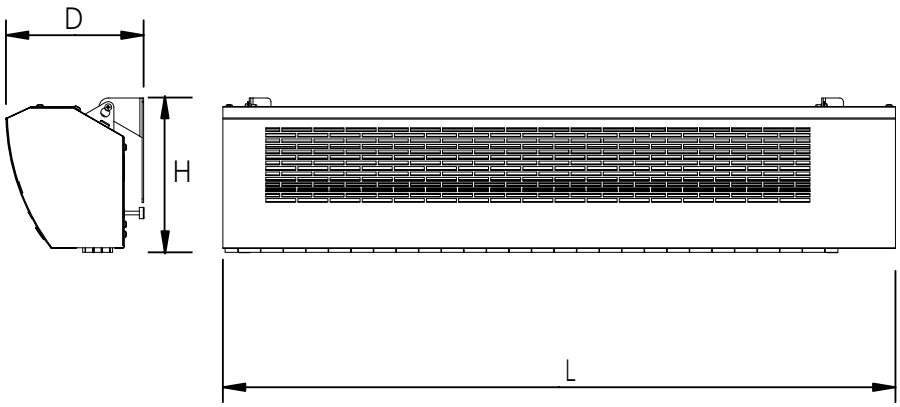

	L	H	D	
090L	900	190	175	mm
090H	900	235	215	mm
120L	1200	190	175	mm
120H	1200	235	215	mm

2

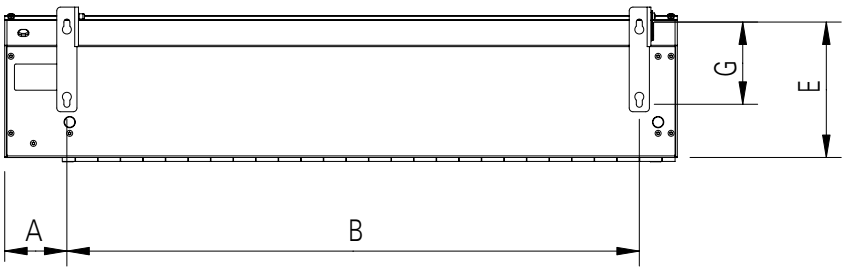

	A	B	E	G	
090L	87	800	170	90	mm
090H	95	747	216	110	mm
120L	87	1100	170	90	mm
120H	95	1047	216	135	mm

3

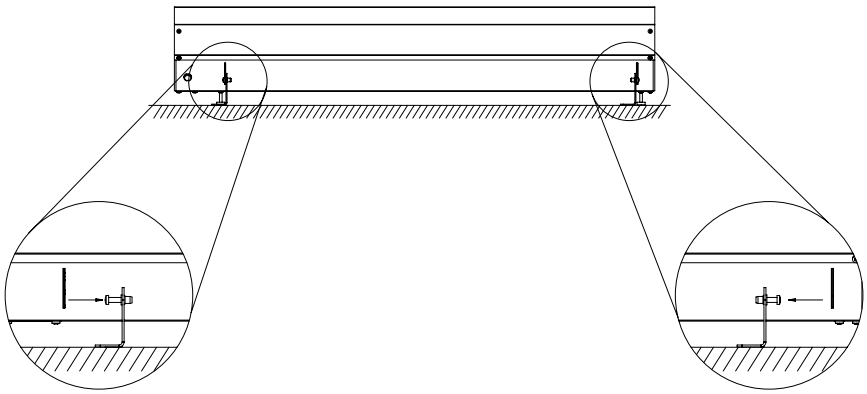

4



FRICO-LTD.RU RUSSIA
www.frico-ltd.ru info@frico-ltd.ru +7 (495) 215-02-37
Москва. Каширский проезд д. 17 стр. 5



090L	625	820	m³/h
090H	800	1150	m³/h
120L	900	1350	m³/h
120H	1100	1400	m³/h

090L	8.7 kg	54 dB(A)
090H	9.5 kg	54 dB(A)
120L	10.8 kg	55 dB(A)
120H	11.7 kg	51 dB(A)

SE: En skadad nätkabel får endast bytas av en behörig installatör
GB: A damaged mains cable must only be changed by a competent electrician.
NO: En skadet nettledning skal kun byttes av godkjent installatør.
FR: Un câble d'alimentation défectueux ne doit être remplacé que par un électricien qualifié.
RU: В случае повреждения питающего кабеля он должен быть заменен квалифицированным электриком.
DE: Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch einen ausgebildeten Elektriker ausgetauscht werden.
PL: Zniszczone przewody elektryczne mogą być wymienione tylko przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne.
FI: Vahingoittuneen verkkojohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
ES: Un cable principal dañado sólo debe ser sustituido por un electricista cualificado.
NL: Beschadigde bedrading mag uitsluitend door een bevoegde elektromonteur worden vervangen / gerepareerd.

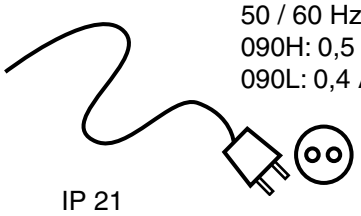

230 / 220 V~
50 / 60 Hz
090H: 0,5 A, 120H: 0,55A (at highest)
090L: 0,4 A, 0120L: 0,45 A (at highest)

IP 21

Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
mailbox@frico.se
www.frico.se

For latest updated information and information about your local contact: www.frico.se

Artnr: 204150, 11-02-02 SÅ/HH

FRICO
FRICO-LTD.RU RUSSIA
www.frico-ltd.ru info@frico-ltd.ru +7 (495) 215-02-37
Москва. Каширский проезд д. 17 стр. 5